



## steigendes Gelände

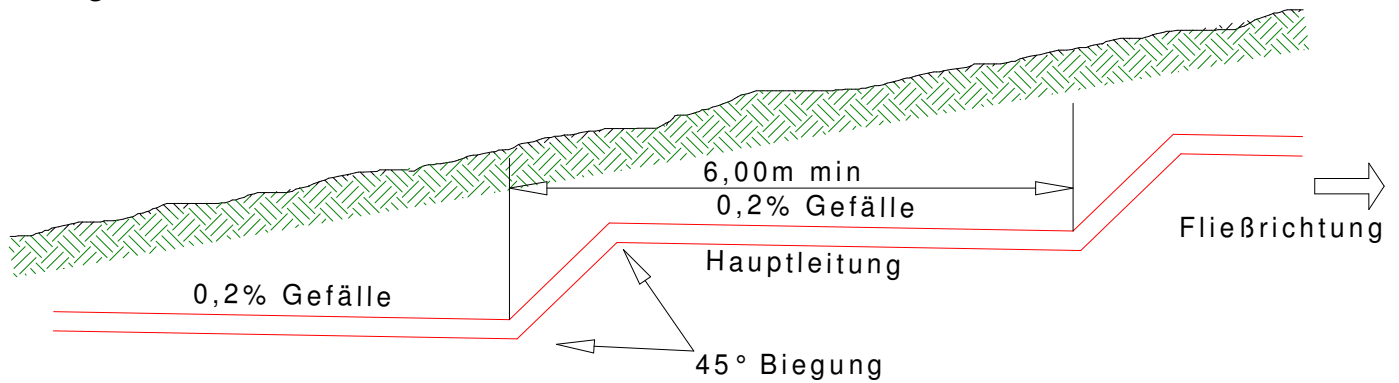


Das Gefälle zwischen den Sprüngen muß  $\geq 40\%$  Rohrdurchmesser (80% wenn das Rohr kleiner ist als  $d160\text{ mm}$ ) oder  $\geq 0,2\%$  sein je nachdem welcher Wert größer ist

## ebenes Gelände

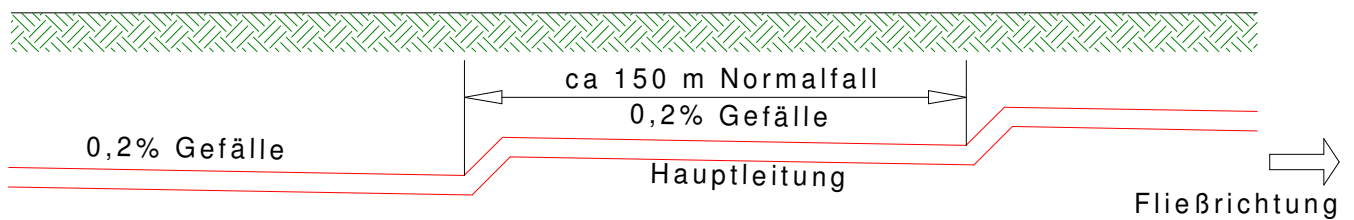

Das Gefälle zwischen den Sprüngen muß  $\geq 40\%$  Rohrdurchmesser (80% wenn das Rohr kleiner ist als  $d160\text{ mm}$ ) oder  $\geq 0,2\%$  sein je nachdem welcher Wert größer ist

## fallendes Gelände

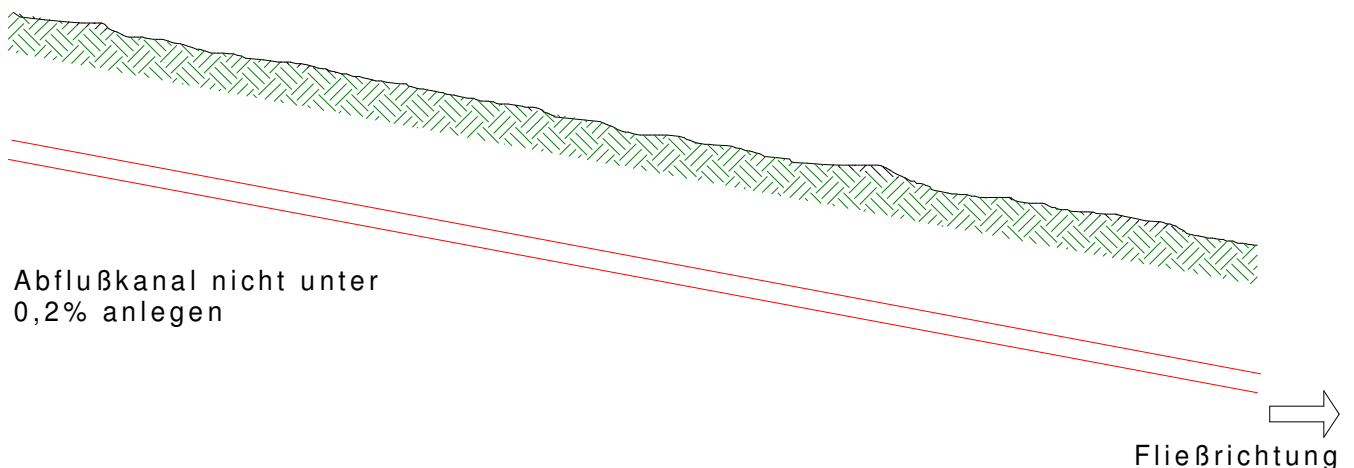

Alle mit min und max gekennzeichneten Werte sind Regelwerte und können vom Systemlieferanten nach Rücksprache mit dem Lizenzgeber unter- bzw. überschritten werden.